

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, ф. 218-33-76. E-mail: mchs@nso.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, телефон: 278-00-25, факс 278-00-27

ПРЕДПИСАНИЕ № 1533/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Заместителя главного государственного инспектора города Новосибирска по пожарному надзору Воротынцева Вадима Олеговича от «08» июля 2021 года № 1533, КНМ 54210061000200347434

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160.

3. Выездная проверка проведена:

1) государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору Корниенко Еленой Валериевной

4. Выездная проверка была проведена по адресу: 630049, г. Новосибирск, ул.Калинина,255

5. Контролируемые лица: МБОУ «Гимназия №9», ИНН 5402130947, юридический адрес: 630049 г. Новосибирск, ул. Калинина,255

6. Выездная проверка проведена в следующие сроки:


с "19" июля 2021 г., 11 час. 00 мин.

по "30" июля 2021 г., 11 час. 00 мин.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не обеспечена 1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, с отражением в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты,	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2022	

		Федерации»;		
2.	Отсутствует направление движения к источнику противопожарного водоснабжения обозначенный указателем со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; (лицо, допустившее нарушение – МБОУ Гимназия №9);	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;	01.03.2022	
3.	На лестничных клетках всех этажей здания допущена фиксация дверей в открытом положении	п. 17 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.03.2022	
4.	На путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение,	п. 37 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.03.2022	
5.	Руководитель организации не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не обеспечивающие исправное состояние указанных средств (клапан дымоудаления расположенный в подвальном помещении при срабатывании АУПС не открывается),	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.03.2022	
6.	Система противопожарной защиты не	п. 71 Правил	01.03.2022	

	обеспечивает автоматическое открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, либо ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки,	противопожарног о режима в Российской Федерации;		
7.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. п.	17 (б) Правил противопожарног о режима в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарног о режима в Российской Федерации»	01.03.2022	
8.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (эвакуационный выход 1 этаж лестничная клетка),	п. 26 Правил противопожарног о режима в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарног о режима в Российской Федерации»;	01.03.2022	<i>устранено на месте</i> 
9.	Руководителем организации не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре в соответствии с инструкцией завода-изготовителя,	п. 42 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарног о режима в Российской Федерации»;	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки.

Государственный инспектор г. Новосибирска

по пожарному надзору Корниенко Е.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводящего документальную проверку)

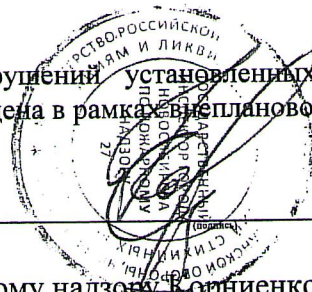

Государственный инспектор города Новосибирска по пожарному надзору Корниенко Елена Валериевна (383)266-14-90

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил:

30.07.2021

(Дата)

директор Золотухин П.В.

(Должность, фамилия, имя, отчество)

(Подпись)

(Делается отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием (дата ознакомления))

Предписание направлено:

(Дата)

адрес электронной почты указанной в выписке из ЕПГУОД

(Делается отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)



Сведения о выездной проверке размещены в ЕРКНМ:

Дата: 30.07.2021

Время:

КНМ 54210061000200347434

(Делается отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)